



ს.ს. "თელასი"

საბურთალოს რ-ნი, ნუცუბიძის პლატო, IV მ/რ.

პროექტი № VV-21/16

ქ.ს. №3043-სა და ქ. ს. №3044-ს შორის

არსებული ამორტიზირებული კაბელის შეცვლა

ინჟ. ნ. თეთრაშვილი

სს "თელასი"	АО "ТЕЛАСИ"
	პროექტი № <u>VV-21/16</u> Проект № <u>VV-21/16</u>
<u>15. 02</u> 2016 წ.რ	

M

თბილისი 2016

ფ	ფ.რ
1	3

განმარტებითი ბარათი

პროექტი დამუშავებულია 2016 წლის საინვესტიციო პროგრამის მიხედვით.

პროექტი ითვალისწინებს ქ.ს. №3043-სა და ქ.ს. №3044-ს შორის **NA2XSEY-6/10კვ 1(3X240/25)** კვეთის კაბელის ჩადებას ამორტიზირებული კაბელის ნაცვლად.

საკაბელო ტრასა გაითხაროს ხელით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაუზიანებლად, კაბელი ჩადებულ იქნას მიწაში 0.7მ სიღრმეზე 0.1მ სისქის ფხვიერი მიწის (ან სილის) ფენაზე, ზემოდან იფარება იგივე ფენით და დანარჩენი მიწით. (გრუნტის შემთხვევაში),

ასფალტირებული ტროტუარზე გავლისას კაბელის საწოლი ეწყობა მიწით მინარევების გარეშე (ან სილით) მხოლოდ ტრანშეა შეივსება ქვიშა-ხრეშის ნარევით.

კაბელიდან 0,25მ სიმაღლეზე კაბელი დაფარულ იქნას გამაფრთხილებელი ლენტით. მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას და მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას კაბელი გატარდეს დამცავ მილში. მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას ტრანშეა ივსება ღორღით.

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს „ИУЭ“-ს ნორმების დაცვით.

სპეციფიკაცია


№	დასახელება	მარკა ან ტიპი ზომა	განზ. ერთ.	რაოდენობა	კოდი
1	კაბ. ძალოვანი ალუმ. პარღვებით 1(3X240/25)	NA2XSEY-10	მ	287.0	100006341
2	ქურო საბოლოო	IKBrO-3-10 150/240	ც	2	100008107
3	არმატურა დამამიწებელი	EAKT-1657	ც	2	100002940
4	მილი დამცავი სქელკედლა ≥ 6 მმ	ϕ100	მ	33.0	100004265
5	ლენტი გამაფრთხილებელი სიგანით 0,15 მ		მ	224.0	100006226

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს მოცულობა

№	დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	ასფალტირებული ტროტუარის აყრა	მ ³	6.0
2	ფილებით მოპირკეთებული ტროტუარის აყრა	მ ²	-
3	ასფალტირებული ტროტუარის აღდგენა 2-3 სმ	მ ²	50.0
4	ასფალტირებული სავალი ნაწილის აღდგენა 9-10 სმ	მ ²	9.6
5	ტრანშეის გათხრა III კატეგორიის გრუნტში	მ ³	68.0
6	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის/გრუნტით	მ	224
7	დამცავი მილის ჩალაგება	მ	33.0
8	კაბელის ჩადება ტრანშეაში	მ	238.0
9	კაბელის გატარება დამცავ მილში	მ	35.0
10	კაბელის გატარება ქვესადგურში	მ	14.0
11	კაბელის დახურვა ლენტით	მ	224.0
12	გრუნტის უკან ჩაყრა	მ ³	23.0
13	ღორღის ჩაყრა ტრანშეაში	მ ³	8.0
14	ქვიშა-ხრეშის ჩაყრა ტრანშეაში	მ ³	22.0
15	ქვიშა-ხრეშით ასფალტირებული ტრ.-ის აყრა-აღდგენის სხვ. შევსება	მ ³	0.1
16	საწოლის მომზ. მიწით მინარ. გარეშე ან სილით	მ ³	16.0
17	გრუნტისა და ასფალტ. ნარჩენების გატანა	მ ³	38.0

ს.ქ. №3043-სა და ს.ქ. №3044-ს შორის ამორტიზირებული კაბელის შეცვლა.
განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაცია, ს.ს.ს. მოცულ.

ფურც. №	ფურც. რაოდ.
2	3

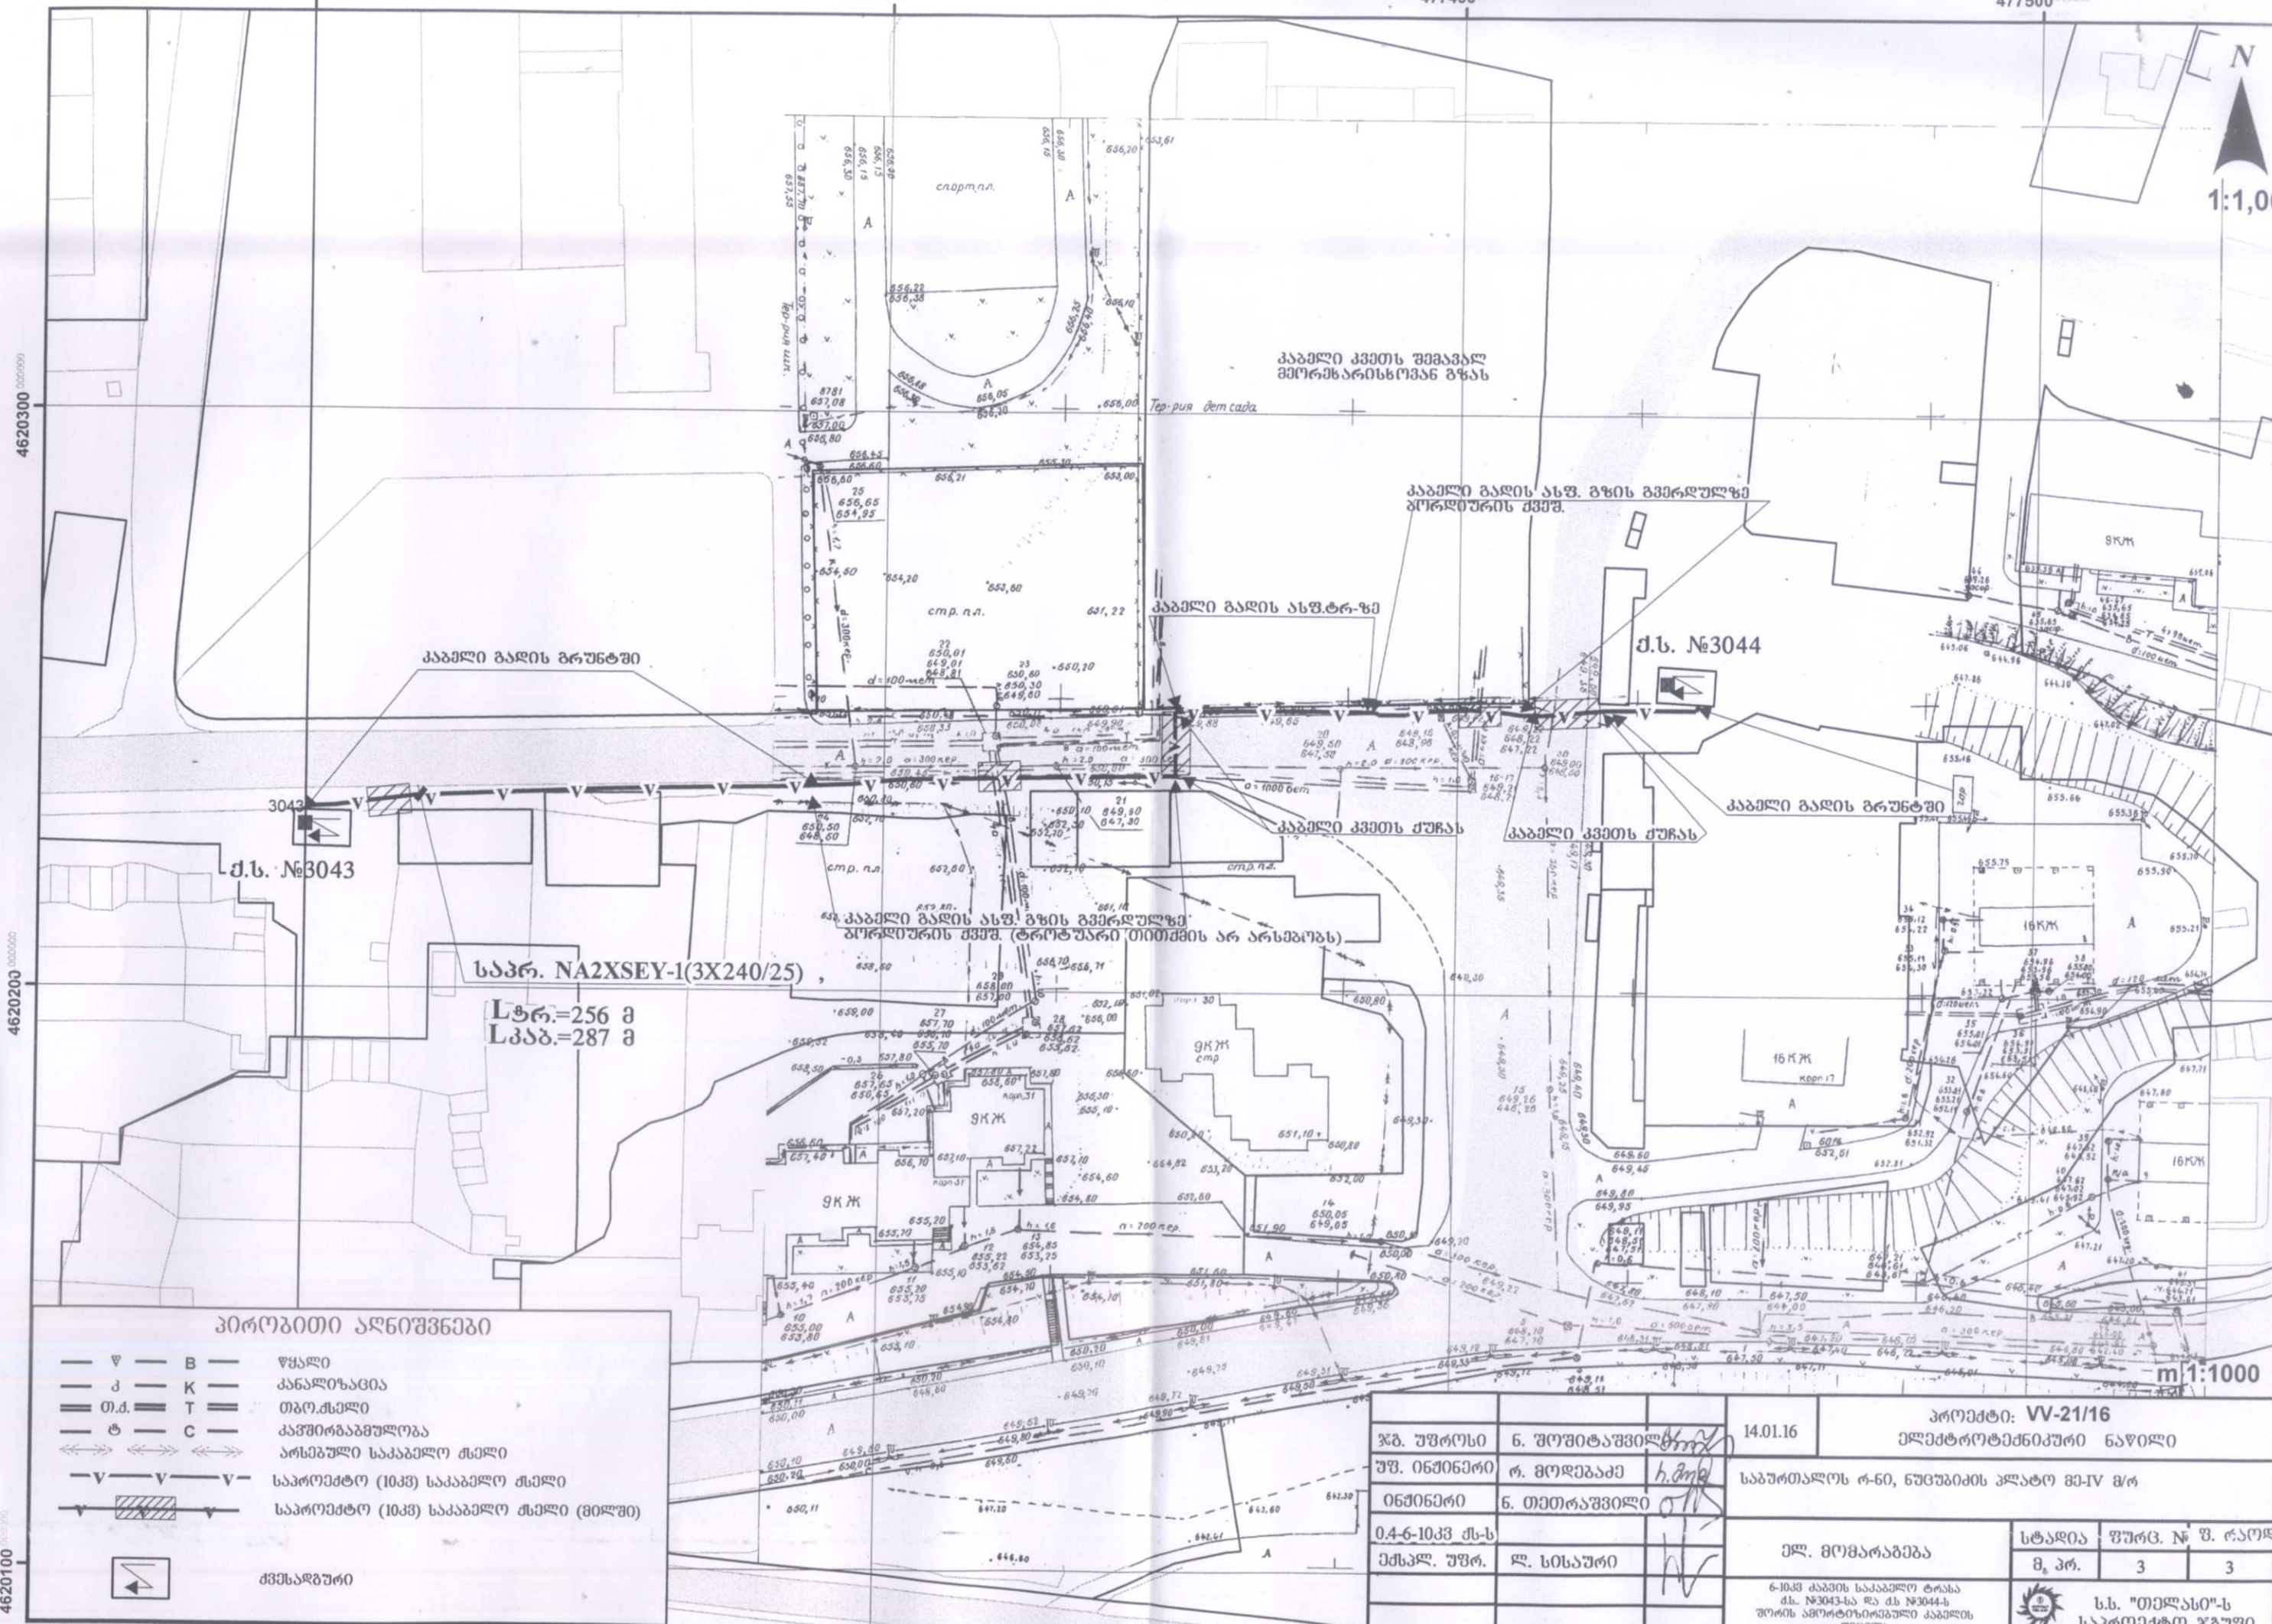

- პირობითი აღნიშვნები
- V — B — წყალი
 - J — K — კანალიზაცია
 - თ.დ. — T — თბო.ძალი
 - ტ — C — კაფორმაციული
 - ↔ ↔ ↔ — არსებული საკაბლო ძალი
 - V — V — V — საპროექტო (10კვ) საკაბლო ძალი
 - V — V — V — საპროექტო (10კვ) საკაბლო ძალი (მიღები)
- მშენებელი

პროექტი: VV-21/16	14.01.16	პროექტი: VV-21/16	ელექტროტექნიკური ნაწილი
ჯგ. უფროსი	5. შოშიტაშვილი	საკუთრებას რ-60, ნუფიების პლატო მე-IV მ/რ	
უფ. ინჟინერი	რ. მოლაგაძე		
ინჟინერი	5. თეთრაშვილი		
0.4-6-10კვ ძს-ს			
მესამე უფრ.	ლ. ხისაური	ელ. მომარაგება	სტალია
		მ. პრ.	3
		შ. რაქო	3
		6-10კვ ძაბვის საკაბლო ტრასა ძს. №3043-სა და ძს. №3044-ს შორის ამორტირებული კაბლის შევსება	ს.ს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფი