



ს.ს. "თელასი"

პროექტი VVR-51/16

ძ. თბილისი ისნის რ-60

ელ- მომარაგება

0.6-10კვ ძაბვის ამორტიზირებული კაბელების შეცვლა ს/კ 5214-დან ს/კ 5047-ის მიმართულებით

პროექტანტი;


გ. დათუაშვილი

სს "თელასი"	აო "თელასი"
	პროექტი № VVR-51/16
	პროექტი № VVR-51/16
29. 01 2016 წ.რ	

თბილისი 2016

M

ფ.	ფ.რ.
1	3

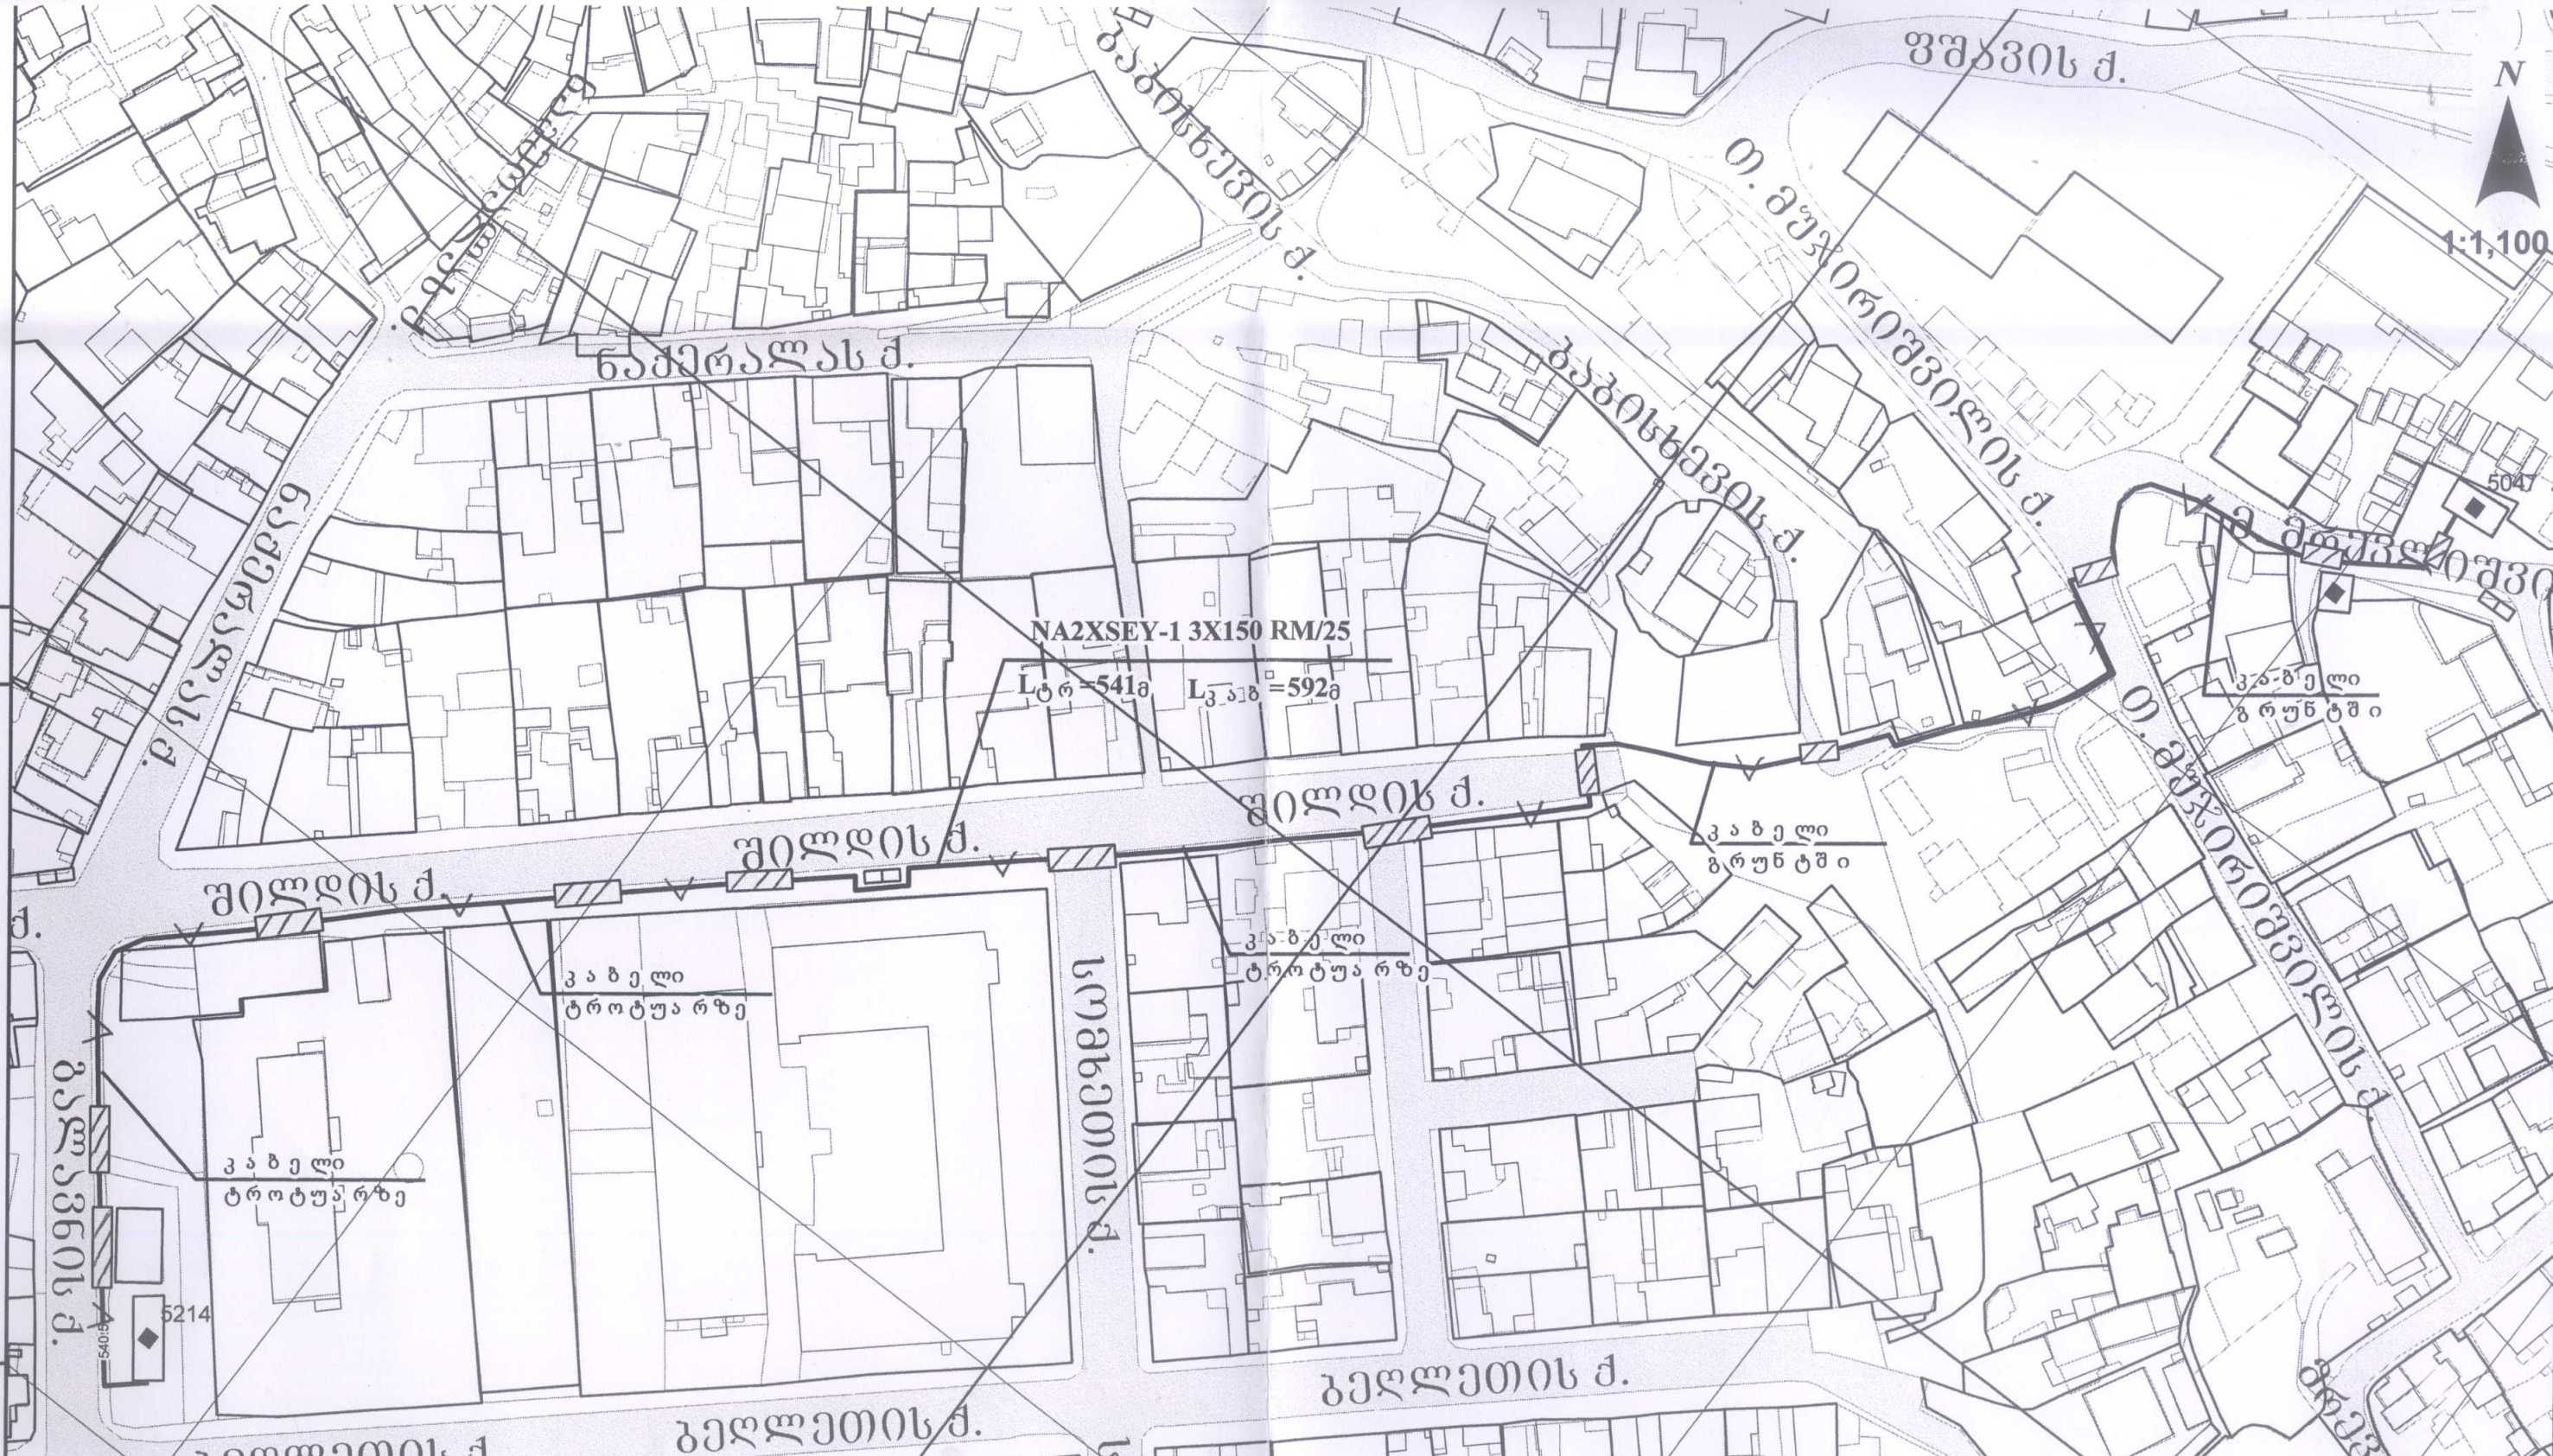

485000 000000

46169000

46169000

485400 000000

პირობითი აღნიშვნები

- B — წყალი
- K — კანალიზაცია
- T — თბო.სეული
- C — კავშირბაგამულობა
- ↔ არსებული სააკაველო ტიპი
- სპარემეტო სააკაველო (0,6კვ) ტიპი (ტრანზეიზი)
- სპარემეტო სააკაველო (0,6კვ) ტიპი (მილში)
- დახიწვა

4 - ს/ქ

სამ. უფროსი	ნ.შოშიტაშვილი	თარიღი	პროექტი: VWR-51-16 ელექტროტექნიკური ნაწილი		
უბ. ინჟინერი	რ. გოღვაძე		ქ. თბილისი, ისანი სამგორის რ-ნი ამორტიზირებულ 0 კაპელის შეცვლა ს/ქ 5214-დან ს/ქ 5047-მდე		
ინჟინერი	ბ.დათუაშვილი		ელ. გომარაგება, გამრიცხველიანება	სტადია	შპს. №
0.4კვ ტიპის				მ. კრ.	3
მესალ. უფრ.	ლ.სისაური		დაბალი (0.4კვ) კაპელის სააკაველო ტიპის განგა 8 L500	შ. რაოდ	3
				სს. "თელასი"-ს სპარემეტო სამსახური	

485200 000000

485300 000000

4616700 000000

485400 000000

4616800 000000