

00032

032

УТВЕРЖДАЮ»

Технический Директор АО «Теласи»

В.Кинкладзе

2017г.

**Техническое задание
На закупку разных материалов**


Лот №1

№	Наименование продукции	Технические требования	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Уголок стальной – 50X50X4	См. пункт 5	См. пункт 3.	По графику	
2	Уголок стальной – 40X40X3	См. пункт 5	См. пункт 3.	По графику	
3	Сталь полосовая 40X4	См. пункт 6	См. пункт 3.	По графику	
4	Сталь полосовая 25X4	См. пункт 6	См. пункт 3.	По графику	?
5	Полоса стальная 25X5	См. пункт 6	См. пункт 3.	По графику	
6	Штырь заземления 1.5м	См. пункт 7	См. пункт 3.	По графику	
7	Штырь заземления 2.5м	См. пункт 7	См. пункт 3.	По графику	?
8	Уголок стальной – 50X50X5	См. пункт 5	См. пункт 3.	По графику	
9	Сталь листовая, рифленая, толщина 6мм, (1200x800x6) мм	-	См. пункт 3.	По графику	
10	Ушко для замка шкафа	См. пункт 8	См. пункт 3.	По графику	
11	Сталь полосовая 30x3мм	См. пункт 6	См. пункт 3.	По графику	
12	Стал круглокатанная, 8мм	-	См. пункт 3.	По графику	
13	Уголок стальной – 25X25мм	См. пункт 5	См. пункт 3.	По графику	
14	Арматура, 12мм, 1,5метр.	-	См. пункт 3.	По графику	

№	Наименование продукции	Технические требования	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	3	4	5	6
15	Металлическая труба, диаметр 50мм, Толщина стенки 3мм.		См. пункт 3.	По графику	
16	Сетка из нержавеющей стали.	См. пункт 9	См. пункт 3.	По графику	
17	Колючая проволока (для ограждения)	См. пункт 10	См. пункт 3.	По графику	
18	Сталь прокатная разного назначения (двутавры, швеллеры, и др.) тон.	-	м. пункт 3.	По графику	

1. **Обоснование закупки:** утвержденный план ГКПЗ 2018 года.
2. **Инициатор закупки:** Служба распределительной сети; ЦОА.
3. **Поставка:** согласно календарному плану поставки (приложение X). Доставка товара на центральном складе АО «Теласи» г.Тбилиси, Лило, станция №51.
4. Предлагаемый товар должен быть новым и ранее, неиспользованной, год выпуска не ранее 2017г.
5. **Требование к техническим характеристикам Уголок стальной:**
 Уголок стальной 50×50×4мм ----- длина 6м;
 Уголок стальной 40×40×3мм ---- ----- длина 6м;
 Уголок стальной 50×50×5мм ----- длина 6м
 Уголок стальной 25×25мм ----- длина 6м
6. **Требование к техническим характеристикам Сталь полосовая:**
 Полосовая сталь 40X4 мм ----- длина 6м;
 Полосовая сталь 25X4 мм ----- длина 6м
 Полосовая сталь 25X5 мм ----- длина 6м
 Полосовая сталь 30X3 мм ----- длина 6м
7. **Требование к техническим характеристикам Стержень заземления 1.5м и 2,5м:**
 Штырь заземления (арматура заостренная) ----- L=1.5m, D=16-18мм
 Штырь заземления (арматура заостренная) ----- L=2.5m, D=16-18мм
8. **Требование к техническим характеристикам Ушко для замка шкафа:**

Длина, мм ----- 40
 Ширина, мм ----- 45
 Высота, мм ----- 40
 Толщина, мм ----- 3
 Материал изготовления ----- Сталь
 Покрытие ----- Цинк
 Ушко металлическая угловая для навесного замка

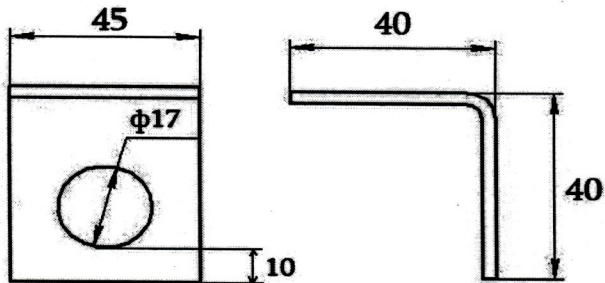

9. Требование к техническим характеристикам, сетка из нержавеющей стали:

Рулон 40м,
 Сегменты - 40X40мм,
 Высота – 1,5 метр

10. Требование к техническим характеристикам, колючая проволока:

Из оцинкованной стали,
 диаметр проводов 2мм.

11. Поставщик товара в тендере должен предоставить:

- Спецификацию;
- Название завода изготовителя;
- Сертификат качества и соответствия продукции;
- Гарантийные обязательства не менее 3 года;
- Срок поставки;

12. Уточнение возникающих вопросов по ТЗ – Уточнение возникающих вопросов по ТЗ –
 Начальник группы РТЗ - Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashvili@telasi.ge; Ведущий инженер группы РТЗ - Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge;

Начальник Отдела по РНТ и разработки ТЗ М.Джамагидзе
 Начальник группы разработки ТЗ..... Г.Шавелашвили
 Ведущий инженер группы подготовки ТЗ..... Б.Немсадзе
 Начальник сектора по эксп. и рем. Зданию и Сооруж..... С.Блуашвили
Согласовано:
 Начальник СИ А.Ильчук
 Начальник службы развития сети Т.Гамрекелашвили
 Начальник службы энергосбыта Г. Амашукели
 Начальник службы распределительной сети З.Магалашвили
 Начальник группы П/с 6-10кВ М.Папидзе
 Зам.Директора по КР и ОПД А.Климов

04.12.17.

ПОСТАВКИ

30.18.00032

Наименование товаров, работ и услуг	Ед. измерения	Итого за год	Поставка Март 2018 г.	Поставка Апрель 2018 г.	Поставка Май 2018 г.	Поставка Июнь 2018 г.	Поставка Июль 2018 г.	Поставка Август 2018 г.	Поставка Сентябрь 2018 г.	Поставка Октябрь 2018 г.	Поставка Ноябрь 2018 г.	Поставка Декабрь 2018 г.
Сталь полосовая 25X4мм	м.	1555	800				755					
Штырь заземл.(арматура 16-18ммх1.5м)	шт.	3700	3615	85								
Сетка из нерж.стали. (рул. 40ммх40мм)	м2	50	50									
Сталь полосовая 30х3мм	м.	360	360									
Уголок стальной 40х40мм	м.	550	50			200			100			
Уголок стальной 50х50х4мм	м.	200	200									
Металлич. труба ф-50мм, 3мм	м.	100	50			50						
Штырь заземления 2.5м D16	шт.	415	415									
Сталь полосовая 40х4мм	м.	8210	2370	1440			2000				2400	
Полоса стальная 25х5мм	м.	70	70									
Ушко для замка шкафа	шт.	200	200									
Сталь круглокатанная 8мм	м.	100	100									
Уголок стальной 25х25мм	м.	500	200			200			100			
Сталь листовая рифленная 6мм	м2	20	20									
Ключая проволока (для ограждения)	м.	5000	3000			1000			1000			
Уголок стальной 50х50х5мм	м.	200	200									
Арматура 12ммх1.5м	шт.	590	100			100		180		100		110
Сталь прокатная разного назначения (двутавры, швеллеры и др.), тонны	т.	12	4			4						

службы распределительной сети
электричества

службы по новым присоединениям

службы инвестиций

службы хозяйственного обеспечения

службы развития сети, планирования и анализа
вещной деятельности
пашевиле.