საკაბელო თხრილი I(2) კაბელისთვის

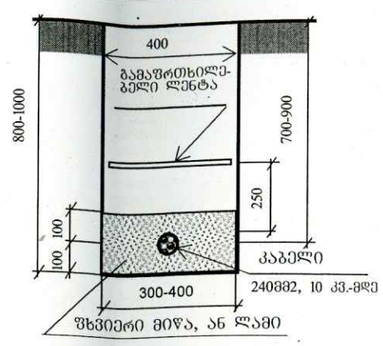

საკაბელო თხრილი I-6 კაბელისთვის

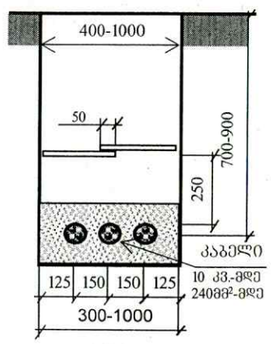

პირობითი აღნიშვნები

- წყალგაყვანილობა
- გაზი
- კანალიზაცია
- კავშირგაბმულობა
- ელ. კაბელი(არსებული)
- გათბობა
- სატრ. ჯიხური, ან ძვესადგური,
- 0,4კვ. ძაბვის კაბელი მიწაში
- იგივე, კედელზე, ან ჭერში
- კაბელი დამცავ მილში
- ქალოვანი შარი, ან კარადა
- მრიცხველის(მრიცხველების) კარადა

			01. 2018წ.	პროექტი № NV-7,8,9/18 ელექტროტექნიკური ნაწილი
ჯგ. უფროსი	ნ. შოშიტაშვილი		დიდუბის რ-ნი. მე-5 კვარტალი, 17,18 და 23ა კორპუსი. კაბელების შეცვლა და სარდაფიდან ამოტანა.	
წამ. ინჟინერი	რ. მოდებაძე			
ინჟინერი			ელ. მომარაგება.	სტადია / შურც. № / ფ. რაოდ
0.4-6-10კვ ქს-ს				მ. პრ. / 3 / 4
ექსპლ. უფრ.	ლ. სისაური		0,4 კვ ძაბვის საკაბელო ტრასები, მოწყობილობის განლაგება.	ს.ს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფი.