

შპს „ელ ინდუსტრი ჯორჯია“



შესყიდვის გამართივებული პროცედურა

№ 330.20.00628

ძალოვანი ტრანსფორმატორების

(TMГ-1600/10/0,4кВ) შესყიდვა

დაბა ჟინვალი
2020 წელი

კომერციული წინადადება

თარიღი: 21.07.2020წ.

ვის: სს „თელასი“

ვისგან: შპს „ელ ინდასტრი ჯორჯია“

ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა თქვენი განცხადება №330.20.00628, რომელიც ეხება ძალოვანი ტრანსფორმატორების (TMF-1600/10/0,4) შესყიდვას.

ჩვენი წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ძალოვანი ტრანსფორმატორები მოწოდებული იქნება ახალი, ქარხნული, უკრაინული წარმოების, ფირმა შპს „ტრანსფორმატორ-სერვის“, ქ. ხმელნიცკი. საგარანტიო ვადა შეადგენს 3 წელს. შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაცია და სერტიფიკატი თან ახლავს.

მოსაწოდებელი პროდუქციის მთლიანი ღირებულება შეადგენს:

– **31 320 (ოცდათერთმეტი ათას სამასოცი) აშშ დოლარს, დღგ-ს გარეშე.**

მთლიანი მომსახურების ღირებულება გადახდილი უნდა იქნას სატენდერო წინადადების მოთხოვნის შესაბამისად.

პროდუქცია მოწოდებული იქნება – 60 დღის განმავლობაში.

წინადადება ძალაშია 90 დღის განმავლობაში.

შპს „ელ ინდასტრი ჯორჯია“

გენერალური დირექტორი



ე. ჩაჩხიანი



ООО «ЕЛ Индастри Джорджия»
Ltd "EL INDUSTRY GEORGIA"

Технико-коммерческое предложение

от «21» июля 2020 года №330.20.00628

Наименование поставщика: ООО «ЕЛ Индастри Джорджия»

№	Товар	Ед. из м	Кол- во	Цена в долл. США, за единицу без НДС	Общая цена в долл. США, без НДС	Технические характеристики товара
1.	Трансформатор силовой ТМГ-1600/10/0,4	шт.	2	15 660,0	31 320,0	ТМГ-1600 кВа, ВН-10кВ, НН-0,4кВ, Д/Ун-11
Всего, в долл. США, без НДС					31 320,0	

С Техническим заданием по данной закупке ознакомлен.



(подпись М.П.)

Генеральный директор

Эмзар Чангидани

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



**ამონაწერი მენარმეთა და არასამენარმეთა
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან**

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B20029786, 14/04/2020 11:04:33

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს ელ ინდუსტრი ჯორჯია
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204414366
**რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:** 06/4-401; 17/07/2000
**მარეგისტრირებული
ორგანო:** კრწანისი-მთაწმინდის სასამართლო
იურიდიული მისამართი: საქართველო, დუშეთის რაიონი, დაბა ჟინვალი

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: info.elindustry@gmail.com
ტელეფონი: 595 27 71 71

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

**ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ**

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - ემზარი ჩაჩხიანი, 16001000543

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
ემზარი ჩაჩხიანი, 16001000543		27.75%
მანანა ხიზანიშვილი, 01025002372		21.25%
მაკა ქოქრაშვილი, 01008017415		6%
ნიკოლოზ ჩაჩხიანი, 01031004836		22.5%
მამუკა კაკოიშვილი, 01007005263		22.5%

რეგისტრირებული არ არის **ვალდებულება**

ყადაღა/პაკეტალა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის


მოდრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის


მოვალეობა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09

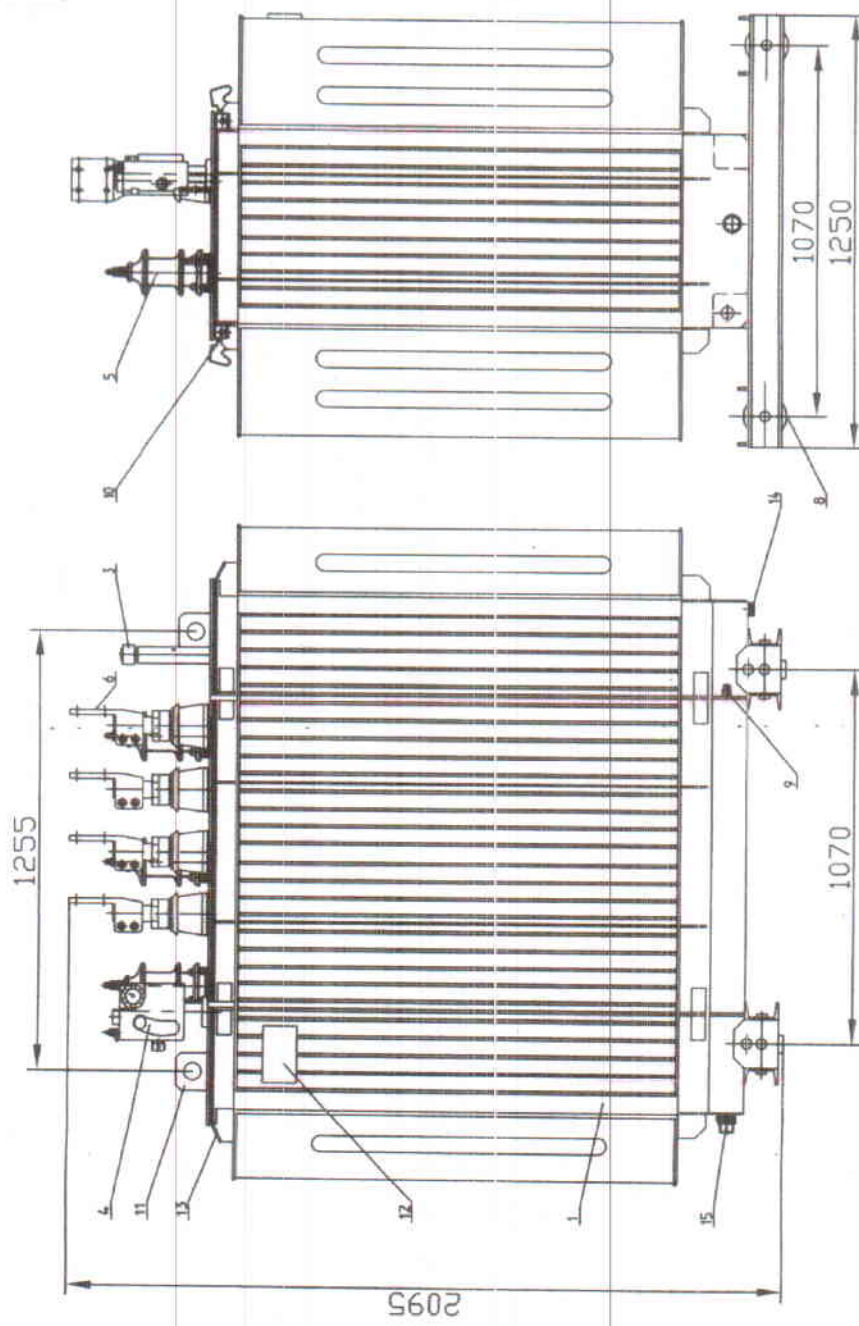


Ввод НН
1кВ, 3150А

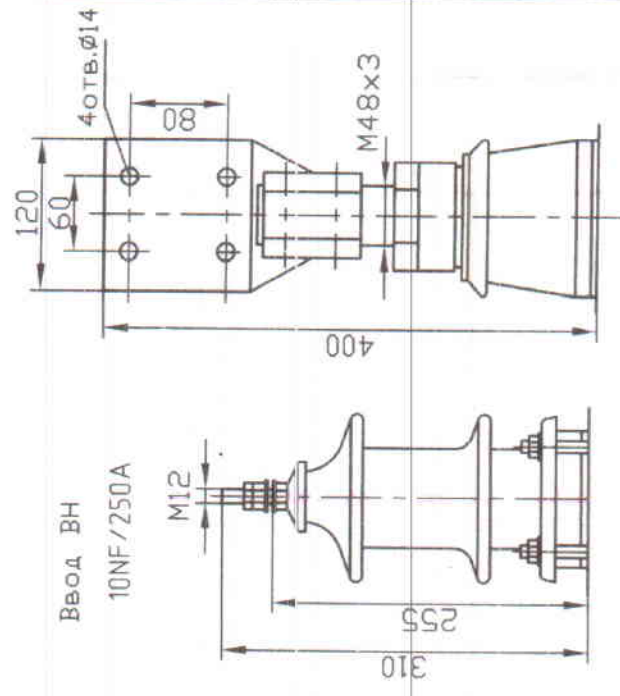

Ввод ВН
10кВ/250А

КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

1. Бак
2. Крышка
3. Клапан разгрузочный
4. Прибор интегрированной защиты трансформатора R.I.S фирмы СОШЕИИ
5. Ввод ВН
6. Ввод НН
7. Переключатель
8. Коток перемещения

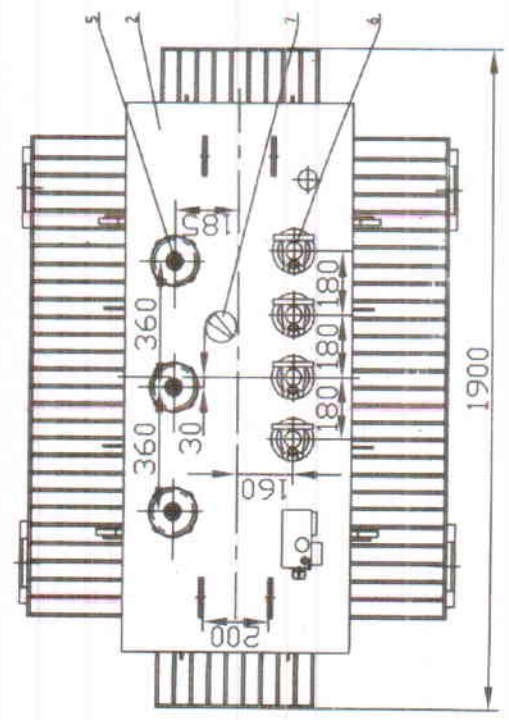

Масса, кг:
Полная 4320
Масла 1035

0,4кВБ.

9. Бобышки заземления
10. Крюк для подъема
11. Пластины для подъема активной части
12. Щиток забордской
13. Планка для раскрепления
14. Пробка для слива осадка
15. Пробка для слива и взятия пробы масла

Размерный чертёж трансформатора ТМГ-1600.

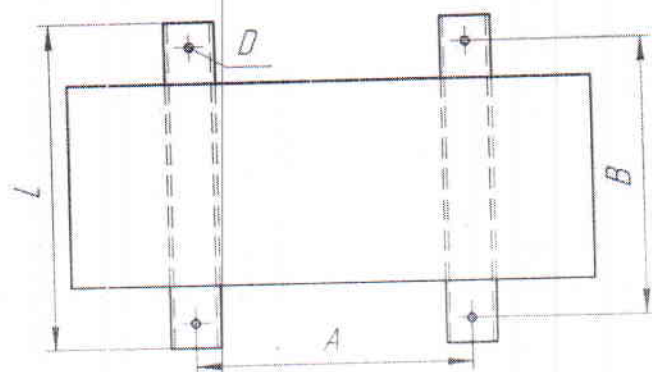


Рис. 1

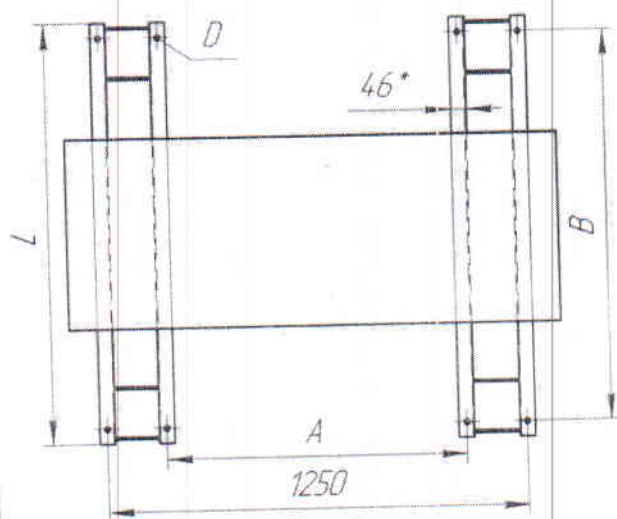


Рис. 2



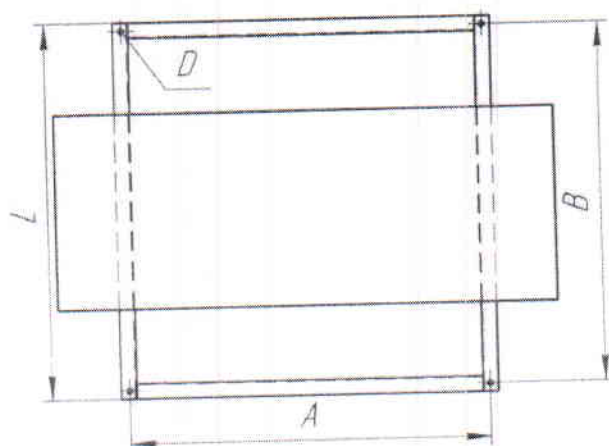


Рис. 3

Тип трансформатора	Рисунок лап установочных	Профиль лапы	Размеры, мм				Примечание
			D	A	B	L	
ТМГ-10/10-У1	Рис. 1	5x60 мм	17	310	310	350	
ТМГ-16/10-У1	Рис. 1	5x60 мм	17	310	310	350	
ТМГ-25/10-У1	Рис. 1	№6,5	17	450	400	440	
ТМГ-40/10-У1	Рис. 1	№6,5	17	450	400	440	
ТМГ-63/10-У1	Рис. 1	№6,5	17	550	440	480	
ТМГ-100/10-У1	Рис. 1	№8	17	550	460	500	
ТМГ-160/10-У1	Рис. 1	№8	17	550	460	500	
ТМГ-250/10-У1	Рис. 1	№10	17	550	550	650	
ТМГ-400/10-У1	Рис. 1	№10	17	660	660	760	Катки
ТМГ-630/10-У1	Рис. 1	№12	17	820	820	900	Катки
ТМ3-630/10-У1	Рис. 2	№10 рама	17	820	820	860	
ТМГ-1000/10-У1	Рис. 1	№12	17	820	820	900	Катки
ТМ3-1000/10-У1	Рис. 2	№12 рама	17	820	820	870	
ТМГ-1250/10-У1	Рис. 1	№12	17	820	820	900	Катки
ТМГ-1600/10-У1	Рис. 3	№10 тележка	17	890/1250	1160	1250	Катки
ТМ3-1600/10-У1	Рис. 2	№10 рама	17	1070	1070	1120	

Размеры тележки нижней и положения катков тр-ра ТМ-1600/10 У1

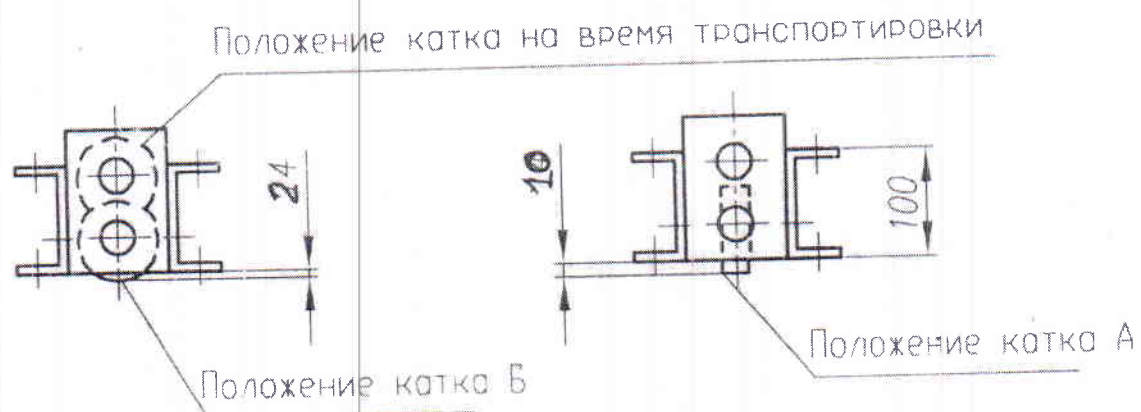

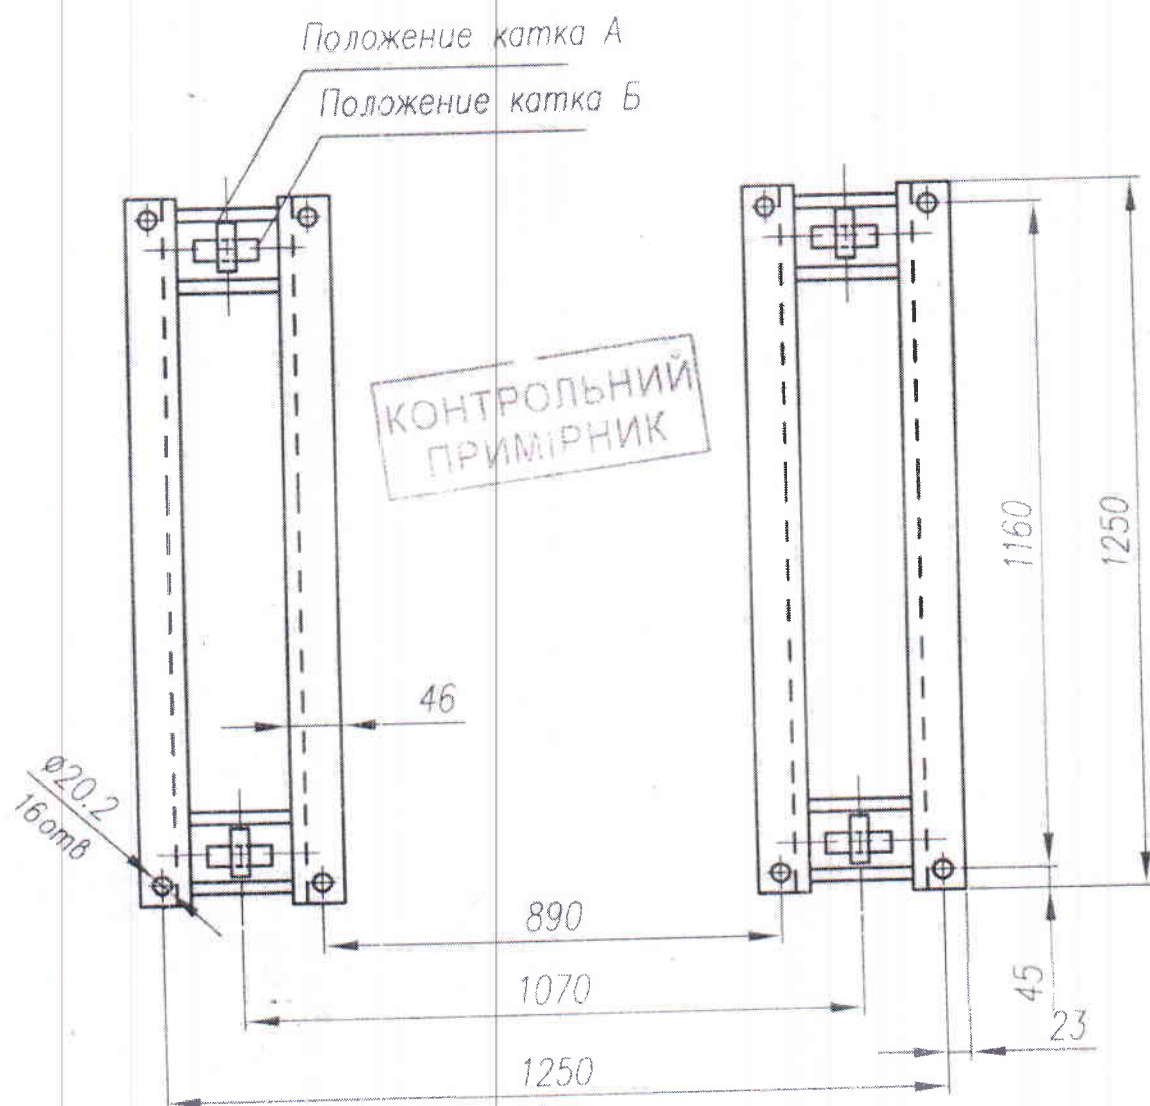

Министерство экономического развития и торговли Украины
(Ministry of economic development and trade of Ukraine)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАПОРОЖСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»
(STATE ENTERPRISE «ZAPORIZHZHYA RESEARCH AND PRODUCTION CENTER OF STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION»)



10231
ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Certificate of conformity

Зарегистрирован в Реестре органа по сертификации под № UA.10231.00376-18
Registered in the Register of the certification body under

Срок действия с 30 ноября 2018 г. по 29 ноября 2020 г.

Сертификат выдан ООО «ТРАНСФОРМАТОР СЕРВИС», 29000, Хмельницкая обл.,
Certificate is issued on г. Хмельницкий, пр. Мира, д. 101-Б, код ЄГРПОУ 31617591.

Продукция Трансформаторы силовые масляные мощностью от 10 до 2500 кВА, 27.11.42
Production класса напряжения до 35 кВ.

(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)) (код (ы) УКТ ВЭД, (ДК 016))
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)) (UKT ZED code (s), (DK 016))

Соответствует требованиям
Comply with the requirements

ТУ У 31.1-31617591-001:2005 п. п. 1.3.10, 1.3.11, 1.3.16 «Трансформаторы силовые масляные мощностью от 10 до 2500 кВА, класса напряжения до 35 кВ. Технические условия», ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14 «Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции», ГОСТ 11677-85 п. п. 3.5.48, 3.8.1, 3.8.2, 8.1.2-8.1.6 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»

(название и обозначение нормативных документов)
(name and denotation of normative documents)

Производитель
Producer (s)

ООО «ТРАНСФОРМАТОР СЕРВИС», 29000, Хмельницкая обл., г. Хмельницкий, пр. Мира, д. 101-Б, код ЄГРПОУ 31617591.

Место производства
Place (s) of production

ООО «ТРАНСФОРМАТОР СЕРВИС», 29000, Хмельницкая обл., г. Хмельницкий, пр. Мира, д. 101-Б, код ЄГРПОУ 31617591.

Дополнительная информация
Additional information

продукция, изготавливаемая серийно по ТУ У 31.1-31617591-001:2005 «Трансформаторы силовые масляные мощностью от 10 до 2500 кВА, класса напряжения до 35 кВ. Технические условия», с 30.11.2018 г. до 29.11.2020 г., с учетом гарантийного срока хранения. Контроль соответствия осуществляется путем технического надзора один раз в год.

Сертификат выдан органом по сертификации
Certificate is issued by the certification body

продукции и услуг ГП ЗАПОРОЖЬЕСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГИЯ, 69057, г. Запорожье, ул. Антенная, 10, аттестат аккредитации № 10231, тел. 061 224-69-85.

Сертификат выдан на основании
Certificate issued on the basis

протокола испытаний № 2018.49.11.28.01 от 28.11.2018 г., выданного ИЛ ООО «Академтест», г. Харьков, ул. Веснина, 5, оф. 313, аттестат аккредитации № 2Н1045 от 26.02.2018 г. до 25.02.2023 г. Акт обследования производства № 198 от 30.11.2018 г.

Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body

В.В. Жуков

(подпись, инициалы, фамилия)
(signature, initials, family name)

М.П./Stamp

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации по тел. (061) 289 98 69.
Validity of the type / on conformity can be checked on the base of data of the certification body by phone (061) 289 98 69